


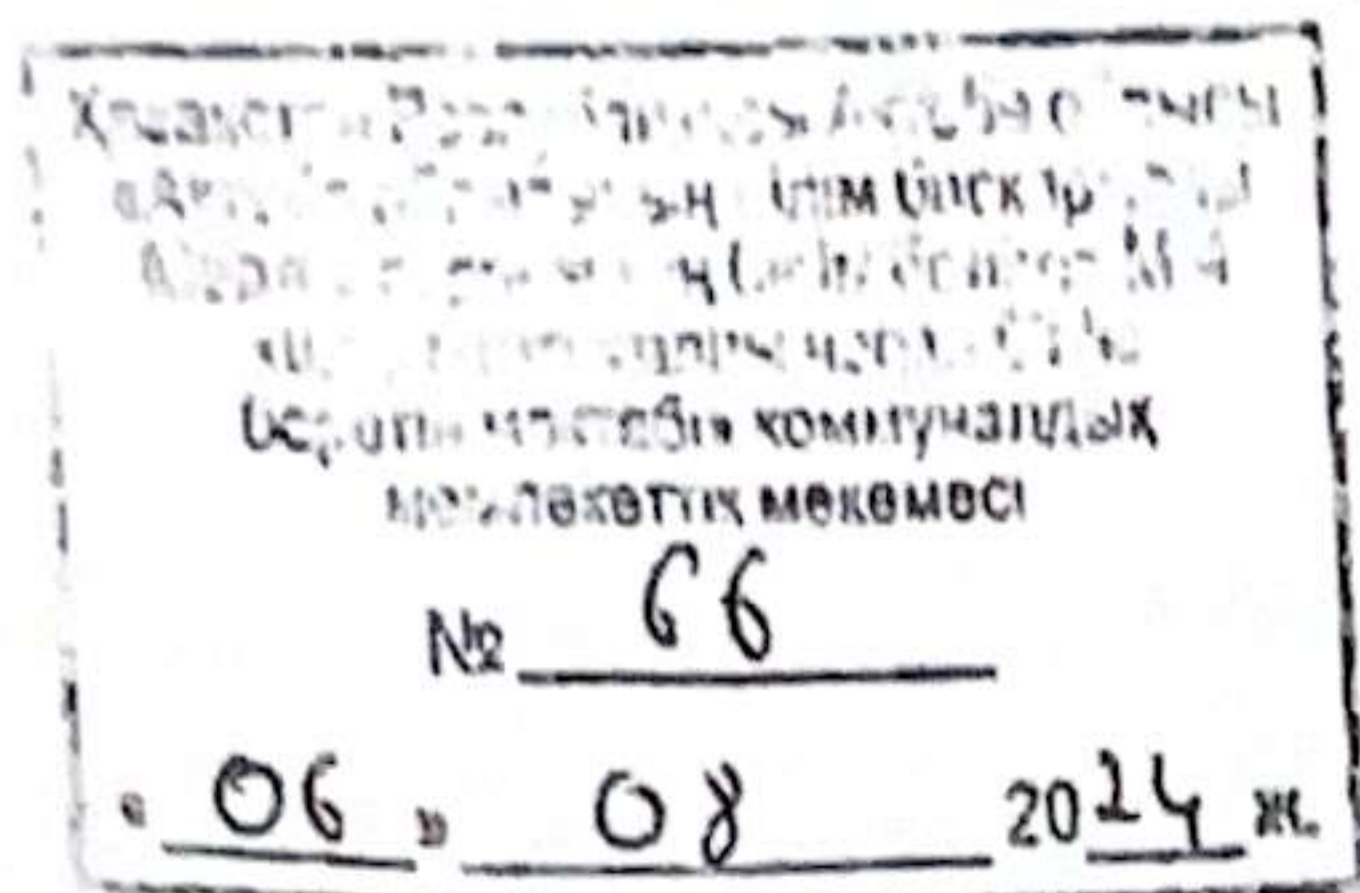

И.О руководителю Департамента по ЧС Мартукского района

Капитану Акназарову Н.

ГКУ «Шевченковская ООШ»

Информация.

Довожу до Вашего сведения, что КГУ «Шевченковской ООШ» в результате профилактического контроля были выявлены нарушения к требованию пожарной безопасности. Все нарушения были исправлены:

- 1) Розетка перенесена с горючего основания в кабинете директора.
- 2) Ответвительные коробки обеспечены защитными крышками.
- 3) Имеется документация на объект оборудованного системой установки пожарной автоматики.
- 4) Производится техническое освидетельствования систем и установок пожарной автоматики.
- 5) В подвале в распределительной коробки произведена опривовка и поставлены зажимы.

Примечание(фоторафии и копии докуметнов прилагаются)



Ситмагамбетов А.

